


Techninių duomenų lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 155 G

Prekės numeris: 6003684

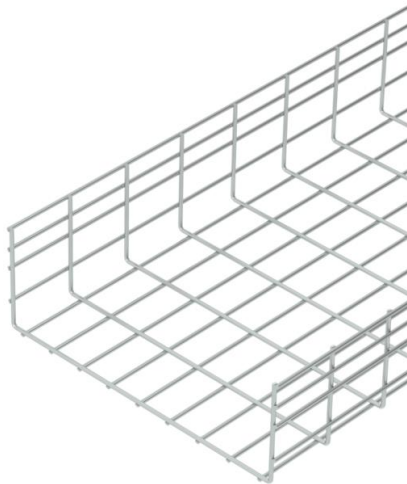

Vielinis lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos tinklo, šonų aukštis 155 mm.

Tinkelio plotis yra 50 x 100 mm.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 15 dB, su dangteliais – 25 dB.



St

Plienas

G

galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6003684
Tipas	SGR 155 450 G
1 pavadinimas	Vielinis lovelis SGR
Gamintojas	OBO
Dydis	155x450x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	524,667 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	9,9668 kg CO2e / 1 Metras



Techniniu duomenų lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 155 G

Prekės numeris: 6003684



Matmenys

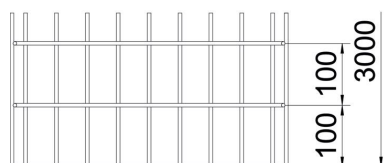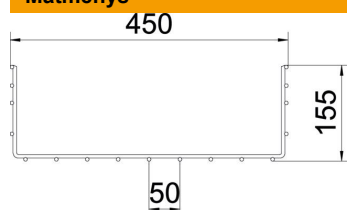


Ilgis	3 000 mm
Plotis	450 mm
Plotis	17,72 in
Aukštis	155 mm
Aukštis	6,1 in
Matmuo B	450 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	663 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	66300 mm ²
Profilio forma	U forma
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Bevaržčiai sujungimo elementai	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Apkrovas

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	4 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	4,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	2,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,15 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,95 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	0,83 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	0,6 kN/m

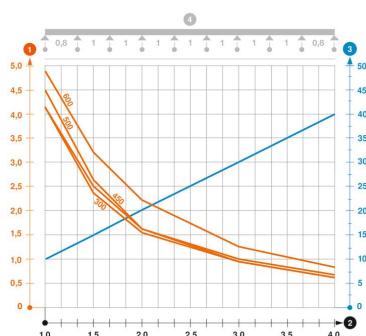

SGR 155 tipo vielinio lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų