
Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 FT

Prekės numeris: 6000072

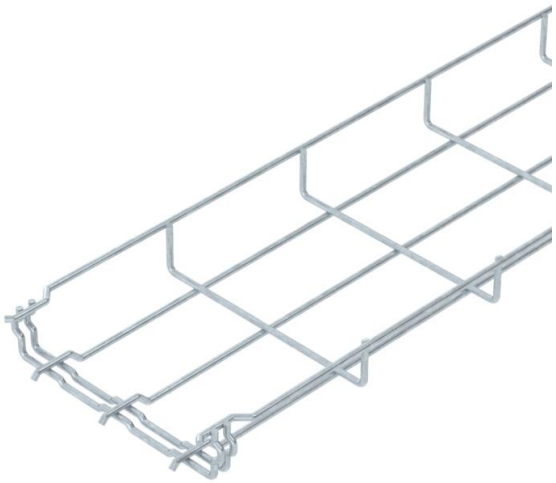

Lovelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 35 mm.

Loveliams iš vielos tinklo nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm (išskyrus GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6000072
Tipas	GRM 35 150 FT
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	35x150x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	64,333 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,4052 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 FT

Prekės numeris: 6000072

Matmenys

Ilgis	3 000 mm
Plotis	150 mm
Plotis	5,91 in
Aukštis	35 mm
Aukštis	1,38 in
Matmuo B	150 mm

Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 FT


Prekės numeris: 6000072

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	36,6 cm²
Naudingasis skerspjūvis	5250 mm²
Profilio forma	U forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,11 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,1 kN/m

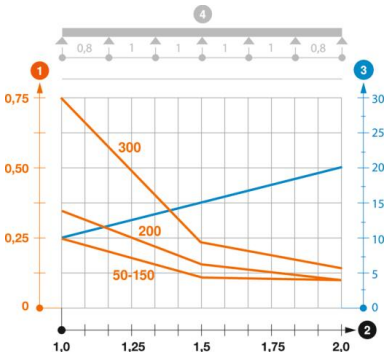

GRM 35 tipo „GR-Magic“ lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų