
Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 A4

Prekės numeris: 6000090

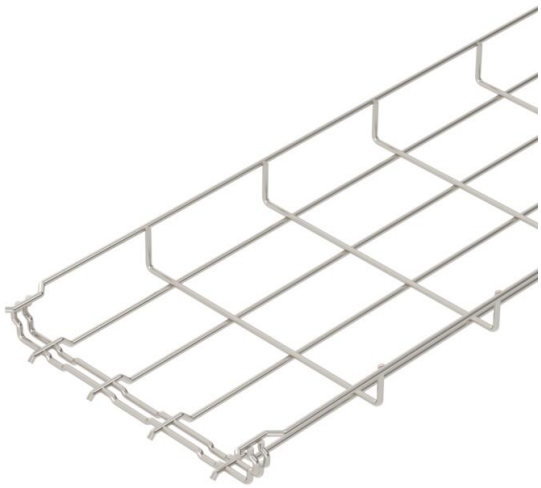

Lovelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 35 mm.

Loveliams iš vielos tinklo nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm (išskyrus GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.

A4	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6000090
Tipas	GRM 35 200 A4
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	35x200x3000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
Paviršius Paviršiaus standartas	šviesus, apdirbtas
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	76 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,8725 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 A4

Prekės numeris: 6000090

Matmenys

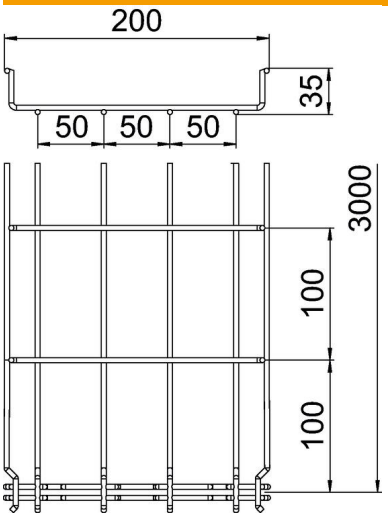

Ilgis	3 000 mm
Plotis	200 mm
Plotis	7,87 in
Aukštis	35 mm
Aukštis	1,38 in
Matmuo B	200 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	50,1 cm²
Naudingasis skerspjūvis	7000 mm²
Profilio forma	U forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius


Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 A4

Prekės numeris: 6000090

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,14 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,1 kN/m

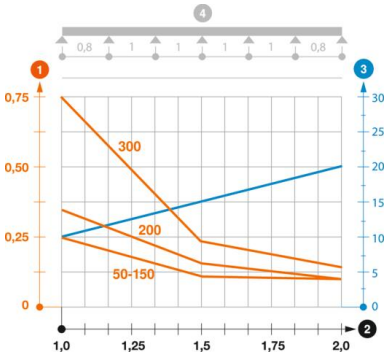

GRM 35 tipo „GR-Magic“ lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų