
Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 FT

Prekės numeris: 6001415

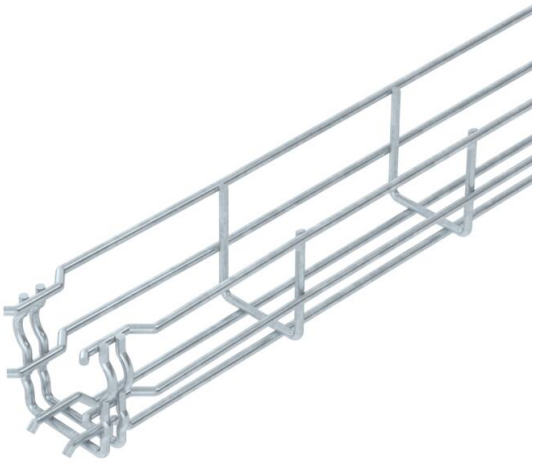

Lovelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 55 mm.
Loveliams iš vielos tinklo nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm (išimtis GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.
Tikslūs duomenys apie UL klasifikavimą pateikiami atitinkamame leidime.

E30 E60 E90

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6001415
Tipas	GRM 55 50 FT
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	55x50x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	72,333 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,4752 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 FT

Prekės numeris: 6001415

Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Plotis	50 mm
Plotis	1,97 in
Aukštis	55 mm
Aukštis	2,17 in
Matmuo B	52 mm
Matmuo H	58 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	taip
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	16 cm²
Naudingasis skerspjūvis	1600 mm²
Profilio forma	U forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius


Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 FT

Prekės numeris: 6001415

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,35 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,1 kN/m

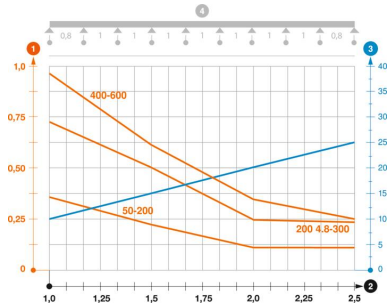

GRM 55 tipo vielinio lovelio „GR-Magic“ apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų