
Techninių duomenų lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 155 G

Prekės numeris: 6003687

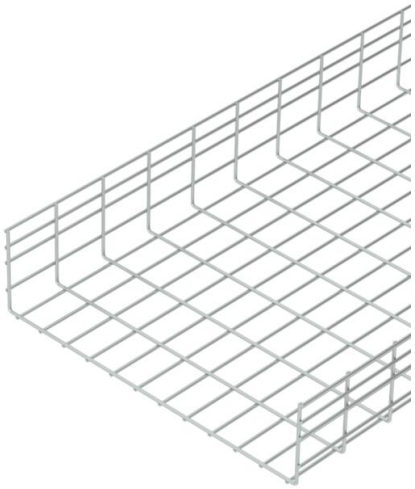

Vielinis lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos tinklo, šonų aukštis 155 mm.

Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.

St	Plienas
G	galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6003687
Tipas	SGR 155 600 G
1 pavadinimas	Vielinis lovelis SGR
Gamintojas	OBO
Dydis	155x600x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	622,333 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	11,7704 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 155 G

Prekės numeris: 6003687

Matmenys

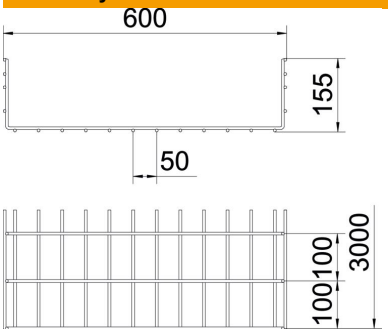

Ilgis	3 000 mm
Plotis	600 mm
Plotis	23,62 in
Aukštis	155 mm
Aukštis	6,1 in
Matmuo B	600 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	888 cm²
Naudingasis skerspjūvis	88800 mm²
Profilio forma	U forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Bevaržčiai sujungimo elementai	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas


Techninių duomenų lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 155 G

Prekės numeris: 6003687

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	4 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	4,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	3,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	2,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	1,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	1,03 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	0,8 kN/m

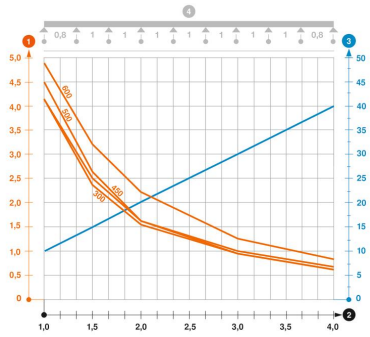

SGR 155 tipo vielinio lovelio apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų