
Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 su pertvara

Prekės numeris: 6006457

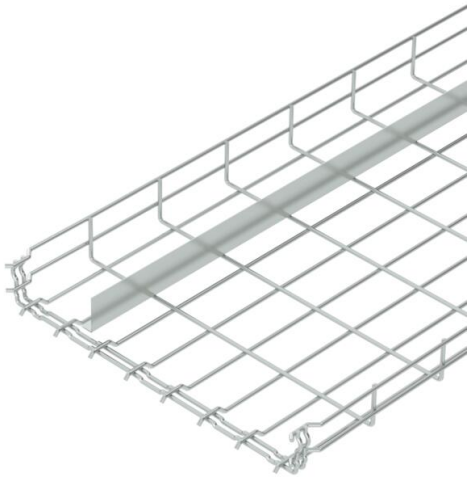

Vielinis lovelis su suformuotu sujungikliu ir įvirinta pertvara, šonų aukštis 55 mm. Vieliniams loveliams nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.

St	Plienas
G	galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6006457
Tipas	GRM-T 55 400 G
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
2 pavadinimas	su 1 pertvara
Gamintojas	OBO
Dydis	55x400x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	280,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	5,1541 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 su pertvara

Prekės numeris: 6006457

Matmenys

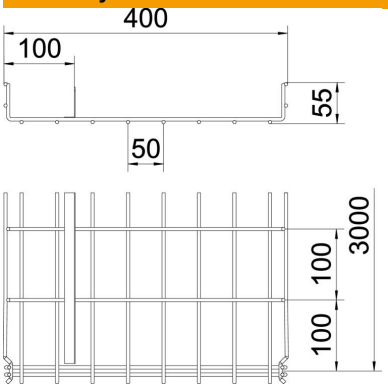

Ilgis	3 000 mm
Plotis	400 mm
Plotis	15,75 in
Aukštis	55 mm
Aukštis	2,17 in
Matmuo A	299,5 mm
Matmuo B	400 mm
Matmuo H	58 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	viena
Naudingasis skerspjūvis	175 cm²
Naudingasis skerspjūvis	17500 mm²
Profilio forma	U forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius


Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 su pertvara

Prekės numeris: 6006457

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,4 kN/m

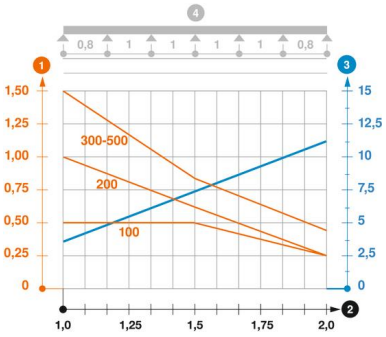

GRM-1T 55 tipo „GR-Magic“ lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų