
Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis MKS 60 A2

Prekės numeris: 6056016

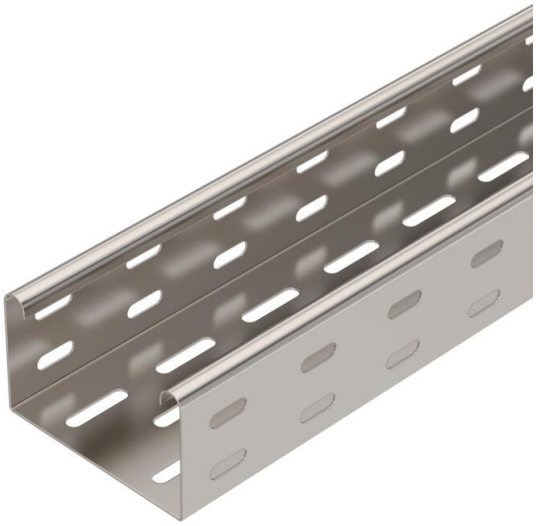

MKS 60 = vidutinio sunkumo kabelių lovelių sistema 60 mm aukščio šonais.
Atitinkamas jungiamųjų dalių skaičius užsakomas atskirai.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6056016
Tipas	MKS 610 A2
1 pavadinimas	Kabelių lovelis MKS
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	60x100x3000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	174,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	9,2197 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis MKS 60 A2

Prekės numeris: 6056016

Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Ilgis	10 ft
Plotis	100 mm
Plotis	4 in
Aukštis	60 mm
Aukštis	2 in
Skardos storis	0,04 in
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	100 mm
W matmuo	100 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	58 cm²
Naudingasis skerspjūvis	5800 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas


Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis MKS 60 A2

Prekės numeris: 6056016

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,75 m	1,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,5 kN/m

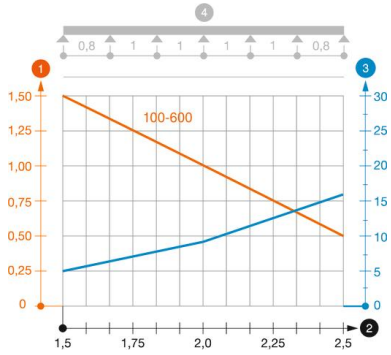

MKS 60 VA tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio

2 Atstumas tarp atramų m

3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m

4 Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų