
Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis SKSU 110 FS

Prekės numeris: 6063497

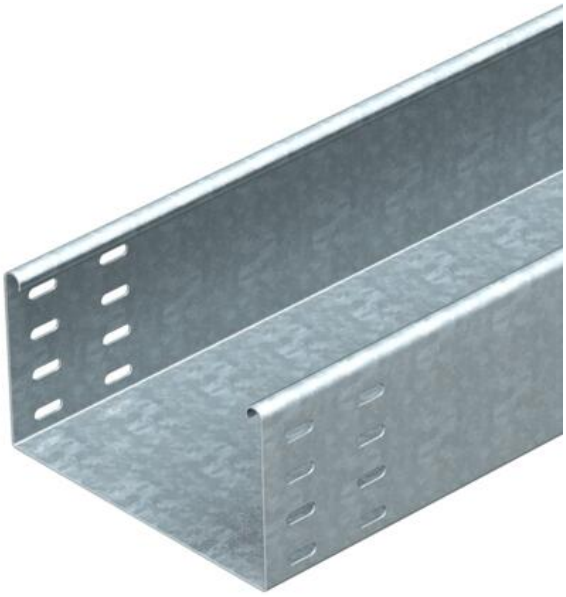

SKSU 110 = sunkioji kabelių lovelių sistema, neperforuota, 110 mm aukščio šonais.
Kabelių lovelis iš abiejų pusių turi jungiamąjį perforavimą.
Atitinkamas tiesiųjų sujungiklių kiekis užsakomas atskirai.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

CE UK CA

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6063497
Tipas	SKSU 150 FS
1 pavadinimas	Kabelių lovelis SKSU
2 pavadinimas	neperf. su skyl. sujungimams
Gamintojas	OBO
Dydis	110x500x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	872 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	19,6252 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis SKSU 110 FS

Prekės numeris: 6063497

Matmenys

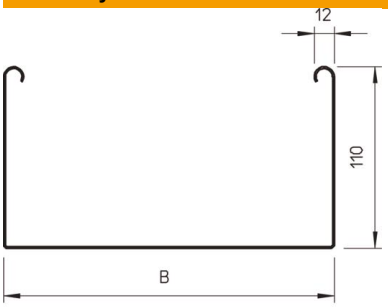



Matmenys	110 x 500
Ilgis	3 000 mm
Ilgis	10 ft
Plotis	500 mm
Plotis	20 in
Aukštis	110 mm
Aukštis	4 in
Skardos storis	0,06 in
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo B	500 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	548 cm²
Naudingasis skerspjūvis	54800 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas


Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis SKSU 110 FS

Prekės numeris: 6063497

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	4 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	3 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	2,4 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,76 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	1,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	0,84 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	0,8 kN/m

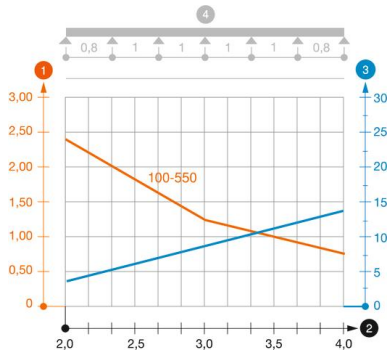

SKSU 110 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų