Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis MKSU 60 A2

Prekės numeris: 6063861



MKSU 60 = vidutinio sunkumo kabelių lovelių sistema, neperforuota, 60 mm aukščio šonais.
Kabelių lovelis iš abiejų pusių turi jungiamąjį perforavimą.
Atitinkamas jungiamųjų dalių kiekis užsakomas atskirai.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6063861
Tipas	MKSU 650 A2
1 pavadinimas	Kabelių lovelis MKSU
2 pavadinimas	neperf. su skyl. sujungimams
Gamintojas	OBO
Dydis	60x500x3000
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius Paviršiaus standartas	šviesus, apdirbtas
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	506 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	25,0267 kg COe / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis MKSU 60 A2

Prekės numeris: 6063861

Matmenys

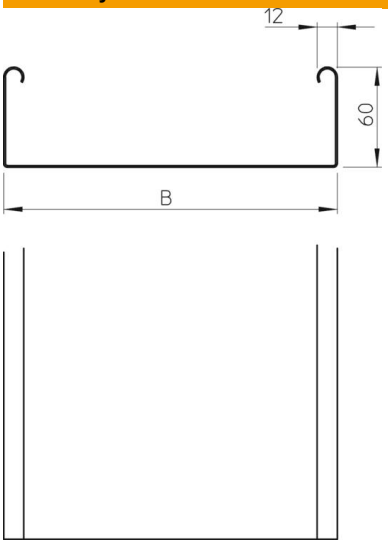


Matmenys	60 x 500
Ilgis	3 000 mm
Ilgis	10 ft
Plotis	500 mm
Plotis	20 in
Aukštis	60 mm
Aukštis	2 in
Skardos storis	0,04 in
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	500 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Perforuota apačia	3
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	298 cm²
Naudingasis skerspjūvis	29800 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,75 m	1,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,5 kN/m

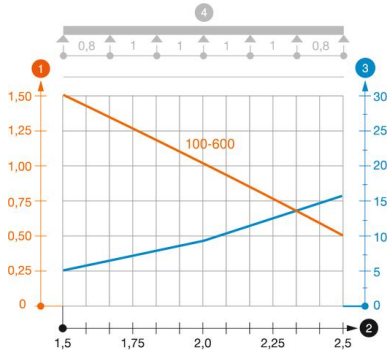

MKSU 60 VA tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų