# Techninių duomenų lapas

## Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 110 A2

## Prekės numeris: 6098173



Sustiprintų kabelių lovelių sistema, perforuota, šonų aukštis – 110 mm. Atitinkamas WRVL 110 tipo tiesiųjų sujungiklių skaičius užsakomas atskirai. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

A2 Plienas, nerūdijantis

2B šviesus, apdirbtas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6098173 |
| Tipas | WKSG 150 A2 |
| 1 pavadinimas | Sustiprintas kabelių lovys |
| 2 pavadinimas | Dugnas perforuotas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 110x500x6000 |
| Spalva | nerūdijančio plieno |
| Medžiaga | Plienas, nerūdijantis, 1.4301 |
| Paviršius | šviesus, apdirbtas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 6 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 1041,6 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 52,7155 kg CO2e / 1 Metras |

# Techninių duomenų lapas

## Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 110 A2

## Prekės numeris: 6098173

### Matmenys




| | |
|---|---|
| Matmenys | 110 X 500 |
| Ilgis | 6 000 mm |
| Plotis | 500 mm |
| Aukštis | 110 mm |
| Skardos storis | 2 mm |
| Matmuo B | 500 mm |
| Matmuo L | 6 000 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sujungimo elemento konstrukcija | be sujungimo elemento |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas | Grindys Lubos Siena |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| Naudingasis skerspjūvis | 511 cm² |
| Naudingasis skerspjūvis | 51100 mm² |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Sutvirtinta konstrukcija | taip |
| Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio be dangtelio | 20 dB |
| Magnetinio lauko slopinimas su dangteliu | 50 dB |
| Naudingasis ilgis | 6000 mm |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas |


# Techninių duomenų lapas

## Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 110 A2

## Prekės numeris: 6098173

### Apkrovos

| | |
|---|---|
| Taikomi min. atstumai tarp atramų | 3 m |
| Taikomi maks. atstumai tarp atramų | 8 m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 2,9 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,5 m | 2,43 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 4,0 m | 2 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 4,5 m | 1,72 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 5,0 m | 1,5 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 6,0 m | 1 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 7,0 m | 0,7 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 8,0 m | 0,4 kN/m |

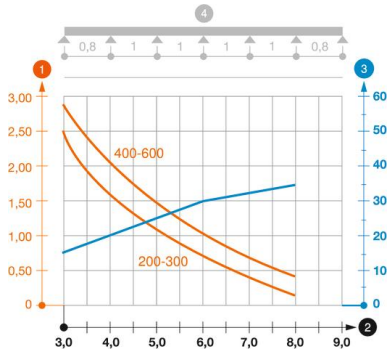


**WKSG 110 tipo didelių atstumų tarp atramų kabelių lovelio apkrovos diagrama.**

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų