
Techniniu duomenu lapas

Kabelinės kopėčios LG 110, 3 m VS FS

Prekės numeris: 6216404

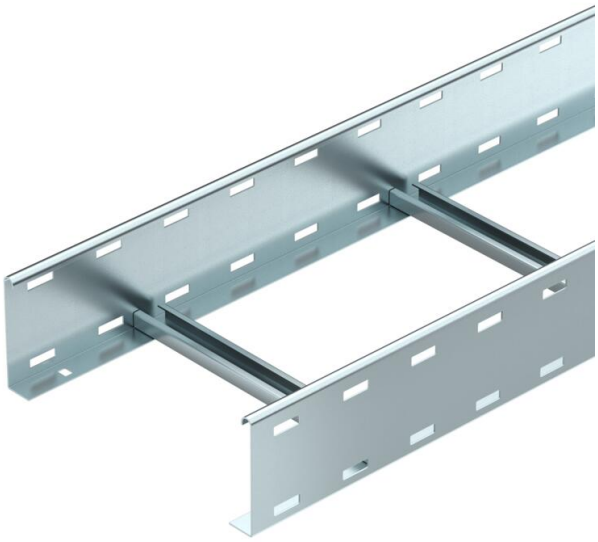

Kabelių kopėčios perforuota išilgine sija, kurių šonų aukštis yra 110 mm, su prikniedytais, į viršų atvirais C profilio skersiniais.
Kabelių kopėčios iš gamyklos tiekiamos sulankstytos.

Tinkamą BS-H... tipo apkabos gnybtą rasite kopėčių sistemų skyriuje.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 10 dB, su dangteliu – 15 dB.

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6216404
Tipas	LG 112 VS 3 FS
1 pavadinimas	Kabelių kopėčios
2 pavadinimas	perforuotos, su VS skersiniais
Gamintojas	OBO
Dydis	110x200x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	374,933 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	9,0417 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kabelinės kopėčios LG 110, 3 m VS FS

Prekės numeris: 6216404

Matmenys



Matmenys	110x200x3000
Ilgis	3 000 mm
Plotis	200 mm
Aukštis	110 mm
Matmuo B	200 mm
Skersinio griovelio matmuo	16,50

Techniniai duomenys

Skersinių konstrukcija	Profilis, perforuotas
Šoninės užmovos konstrukcija	plokščias profilis
Skersinio tvirtinimas	užkniedytas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Naudingasis skerspjūvis	188 cm²
Naudingasis skerspjūvis	18800 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Atstumas tarp skersinių	300 mm
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Atramos storis	1,5 mm


Techniniu duomenu lapas

Kabelinės kopėčios LG 110, 3 m VS FS

Prekės numeris: 6216404

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	2 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	6 m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	3,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	2 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	1,4 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	0,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	0,65 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,5 m	0,55 kN/m
Atstumas tarp atramų 5,0 m	0,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 6,0 m	0,15 kN/m

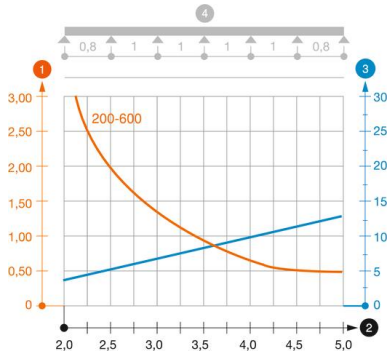

LG 110 VS tipo kabelių kopėčių apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų